



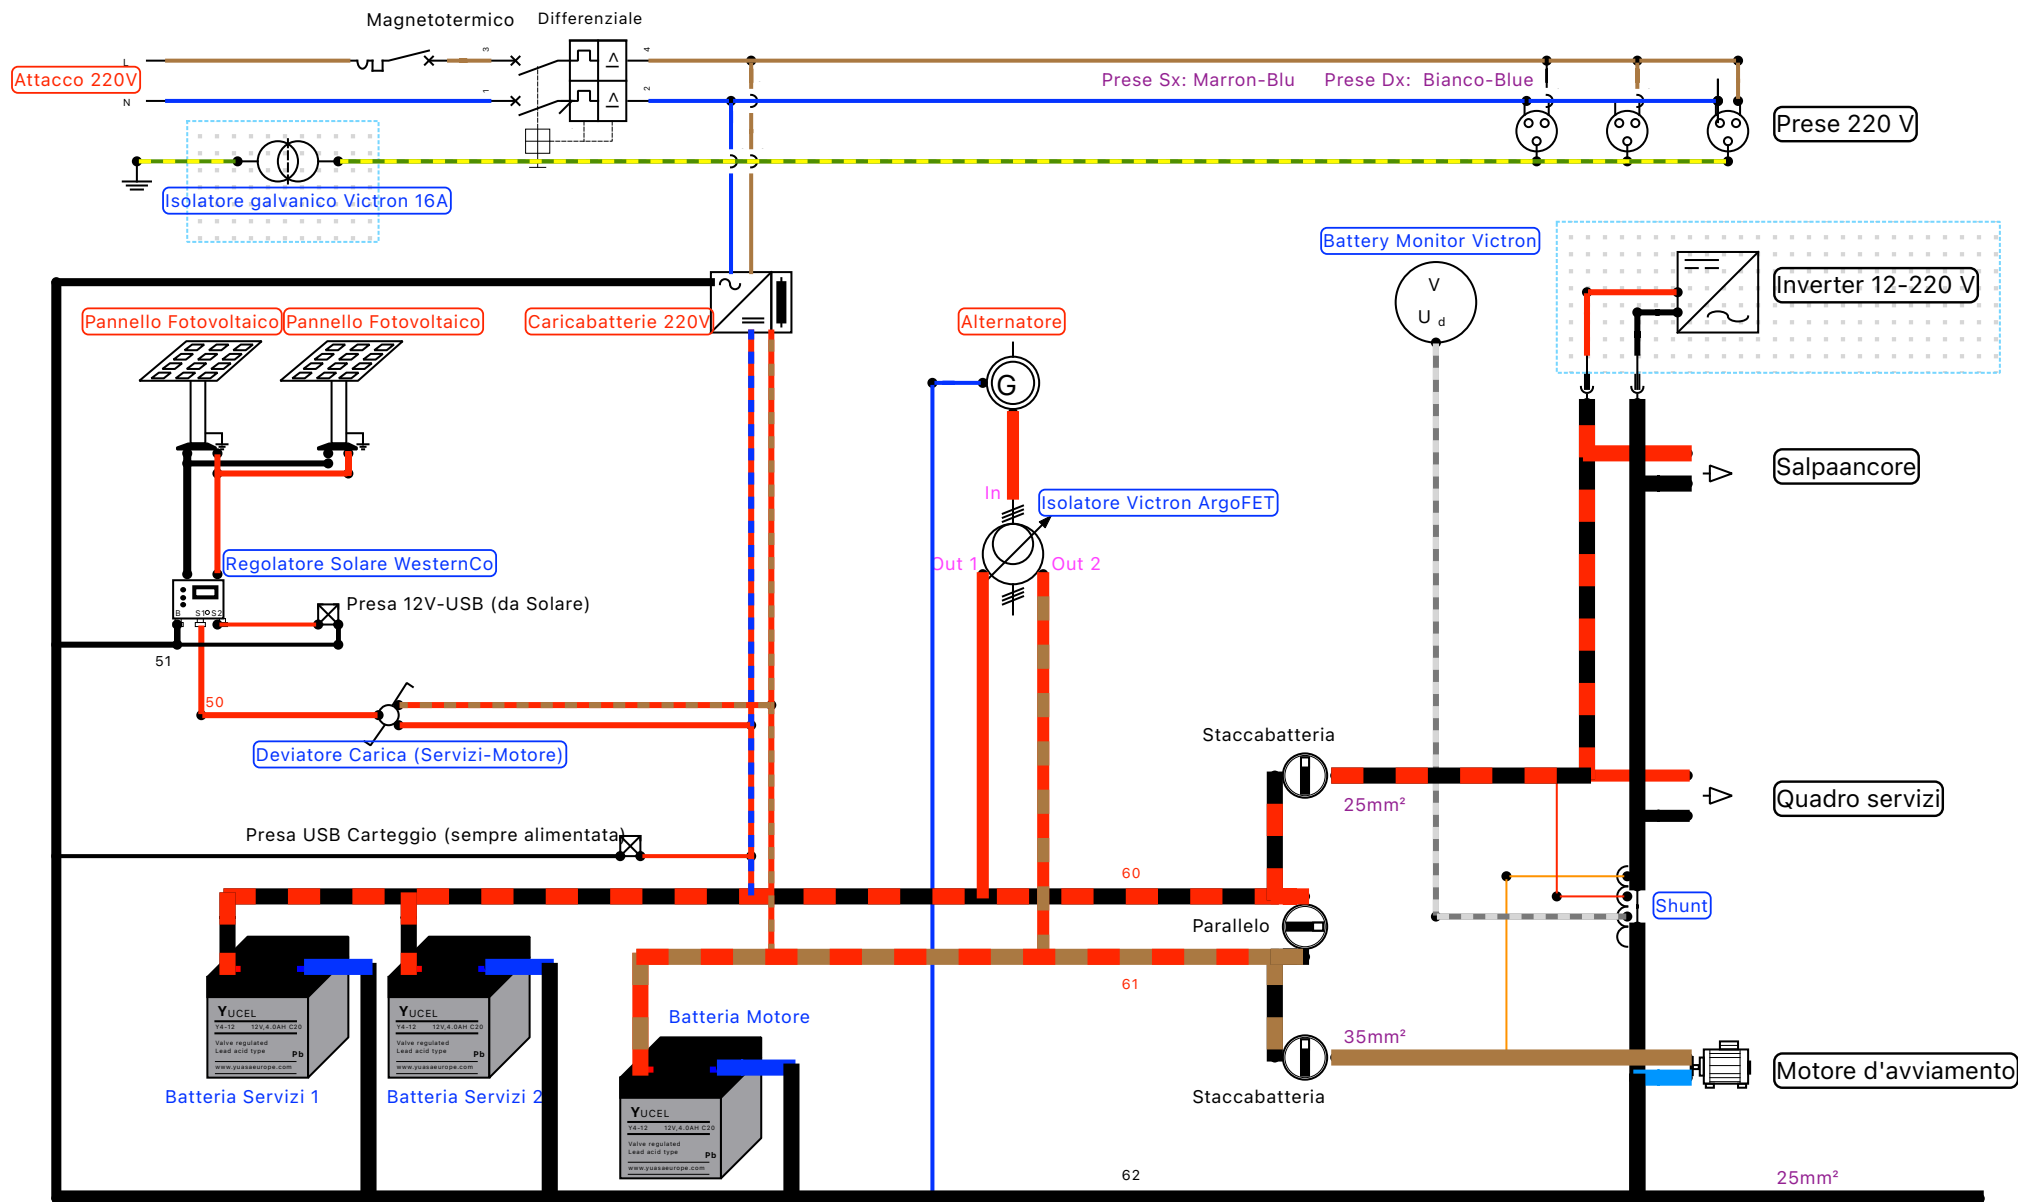


Autore : Valerio Minnella	Alimentazioni	File : .../SchedeTecniche/Impianti/ImpiantoElettrico.get
Data : 12/12/22		Foglio : 1

(In rosa le connessioni Bianche, altrimenti invisibili)

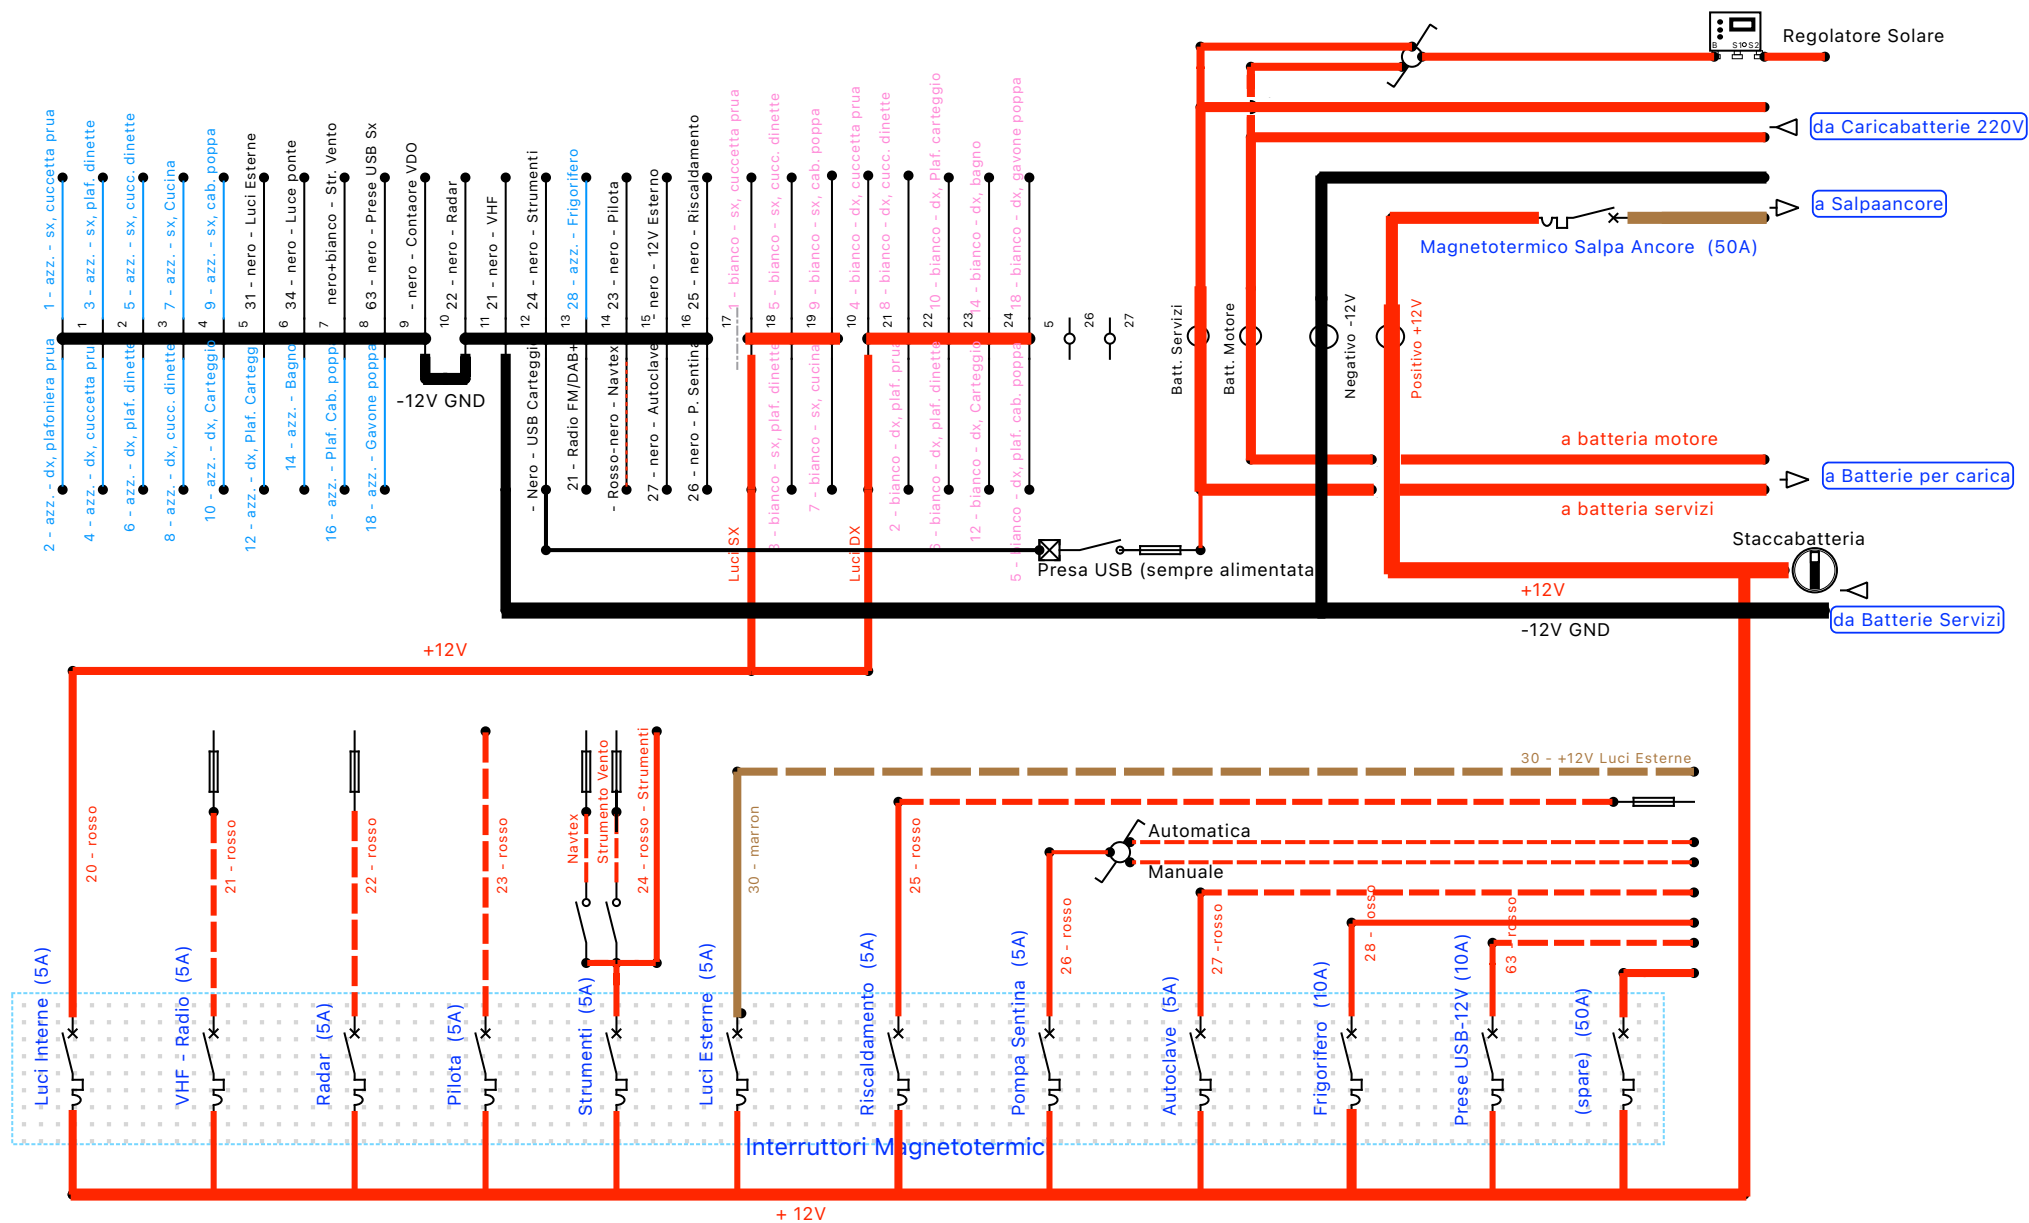

Autore : Valerio Minnella	Quadro servizi	File : .../SchedeTecniche/Impianti/ImpiantoElettrico.get
Data : 11/12/22		Foglio : 2

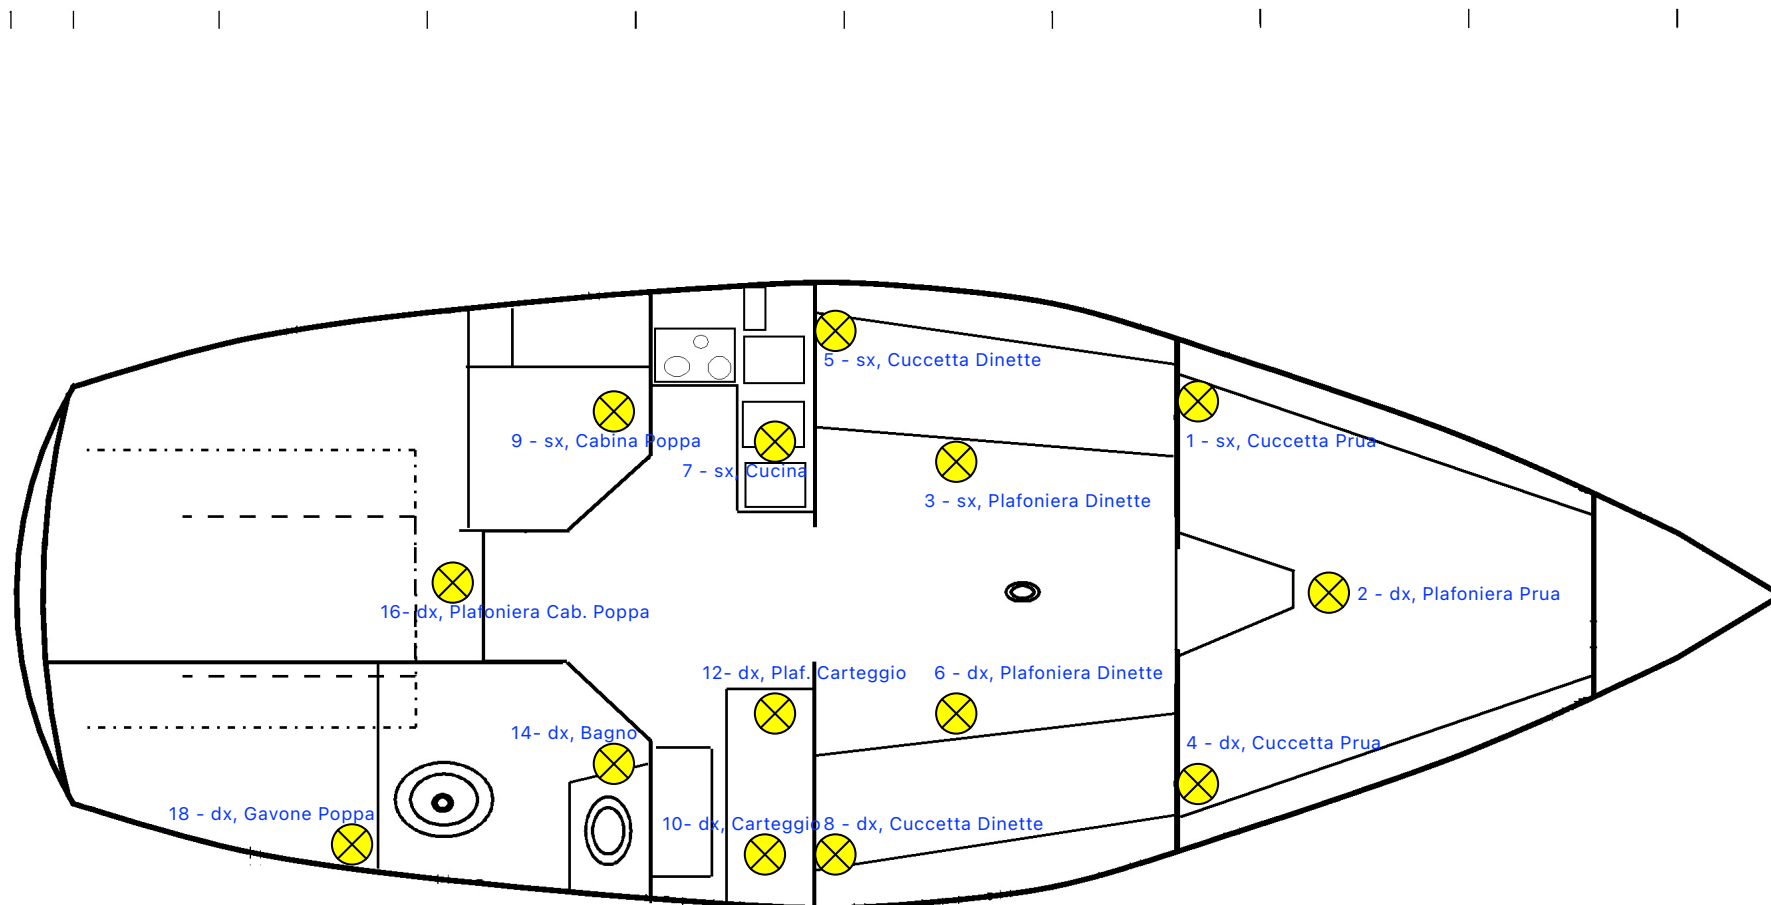

Le luci di destra e di sinistra si possono isolare separando i due conduttori in uscita dal magnetotermico

Autore : Valerio Minnella	Luci Interne	File : ../SchedeTecniche/Impianti/ImpiantoElettrico.get
Data : 11/12/22		Foglio : 3

Pozzetto

Nero Azzurro Nero Marrone Rossa

30

Via 25w Fonda 5w Scint. Segnav.

Connettore n° 1.

Azzurro Marrone

Rossa 2 3 Nero

1 4

16A 120

Gruppo/Vente

Testa Albero

- Gruppo/Vente 34

33 32

Rossa

Crocette

20w Via Motore 10w

Connettore n° 2

33 32

Rossa

34

Crocette



Lampadina Bussola

Interruttori Quadro Motore

Bussola

Ponte

Via Motore

Strobo

Via

Fonda

35 - - Bussola

33 - Rosso - Ponte

32 - Rosso - Via Motore

36 - Nero - Strobo

37 - Blu - Via

38 - Nero - Fonda

34 - nero - GND

30 - +12V

31 - Grigio-Verde - GND

32 - Blu - Via Motore

33 - Marrone - Ponte

34 - Nero - Via Motore GND

35 - Grigio-Verde - (non usato)

36 - Nero - Strobo

37 - Marrone - Via

38 - Rosso - Fonda

39 - Blu - (staccato - segnavento)

40 - Rosso - Fonda

41 - Nero - Strobo


42 - Marrone - Via

(31) Grigio-Verde - GND

Scatola sotto tavolo carteggio


Scatola sotto tavolo carteggio





A mezz'albero

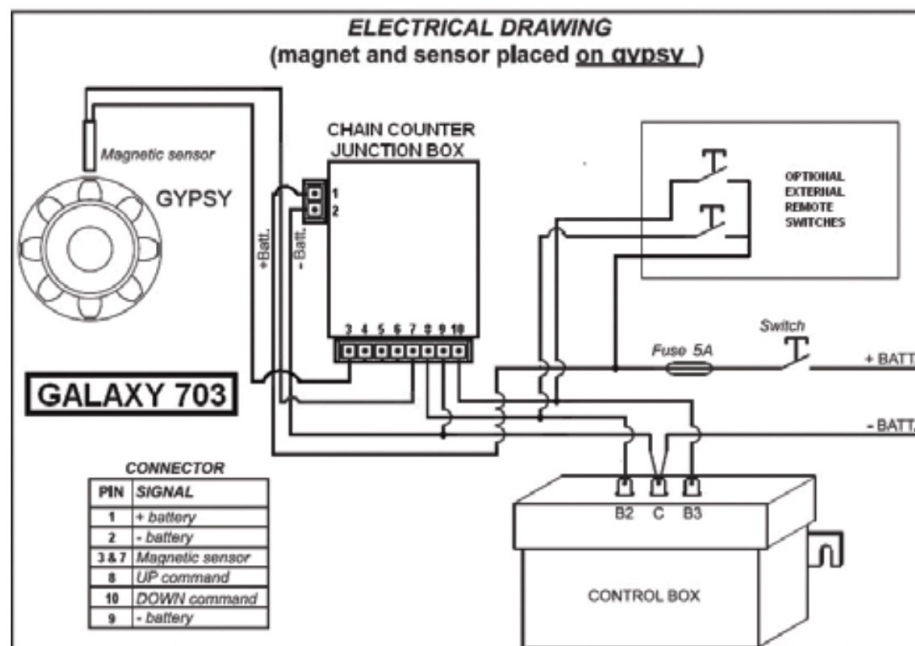

Da manuale Lofrans Galaxy 703

▷ Da Quadro Servizi

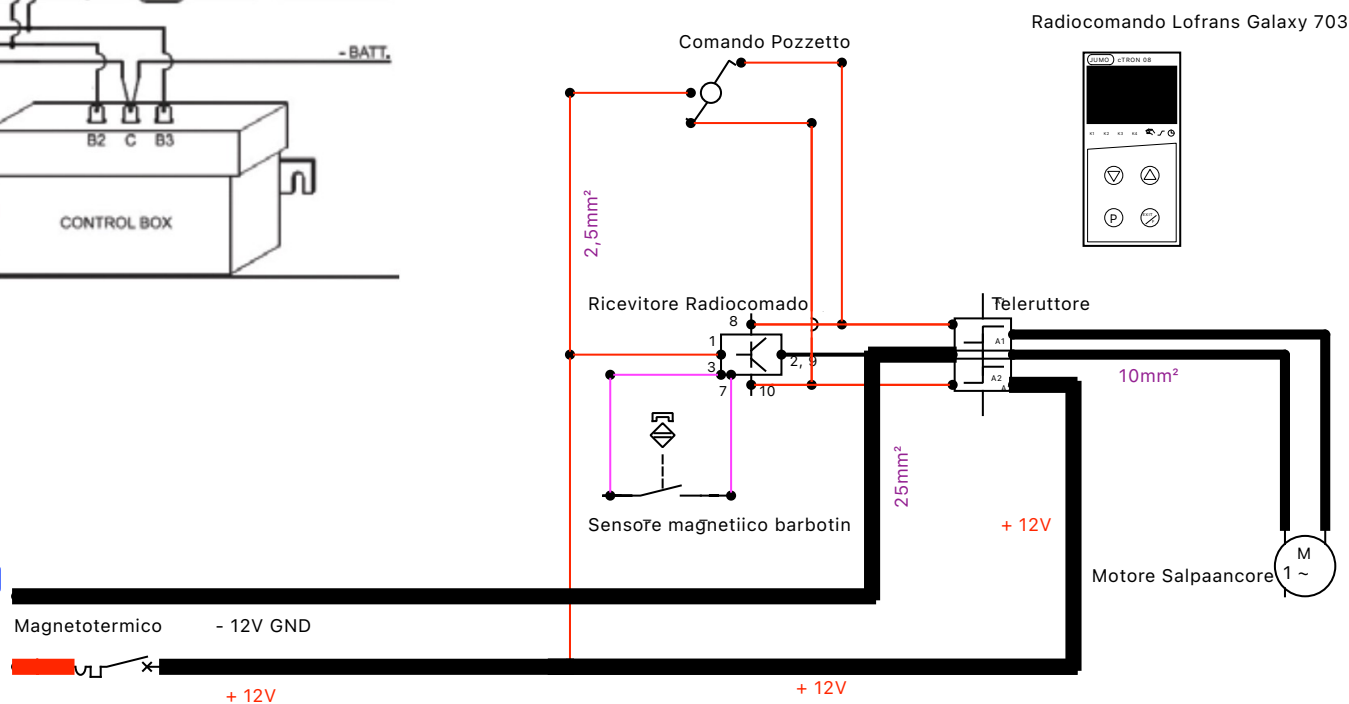

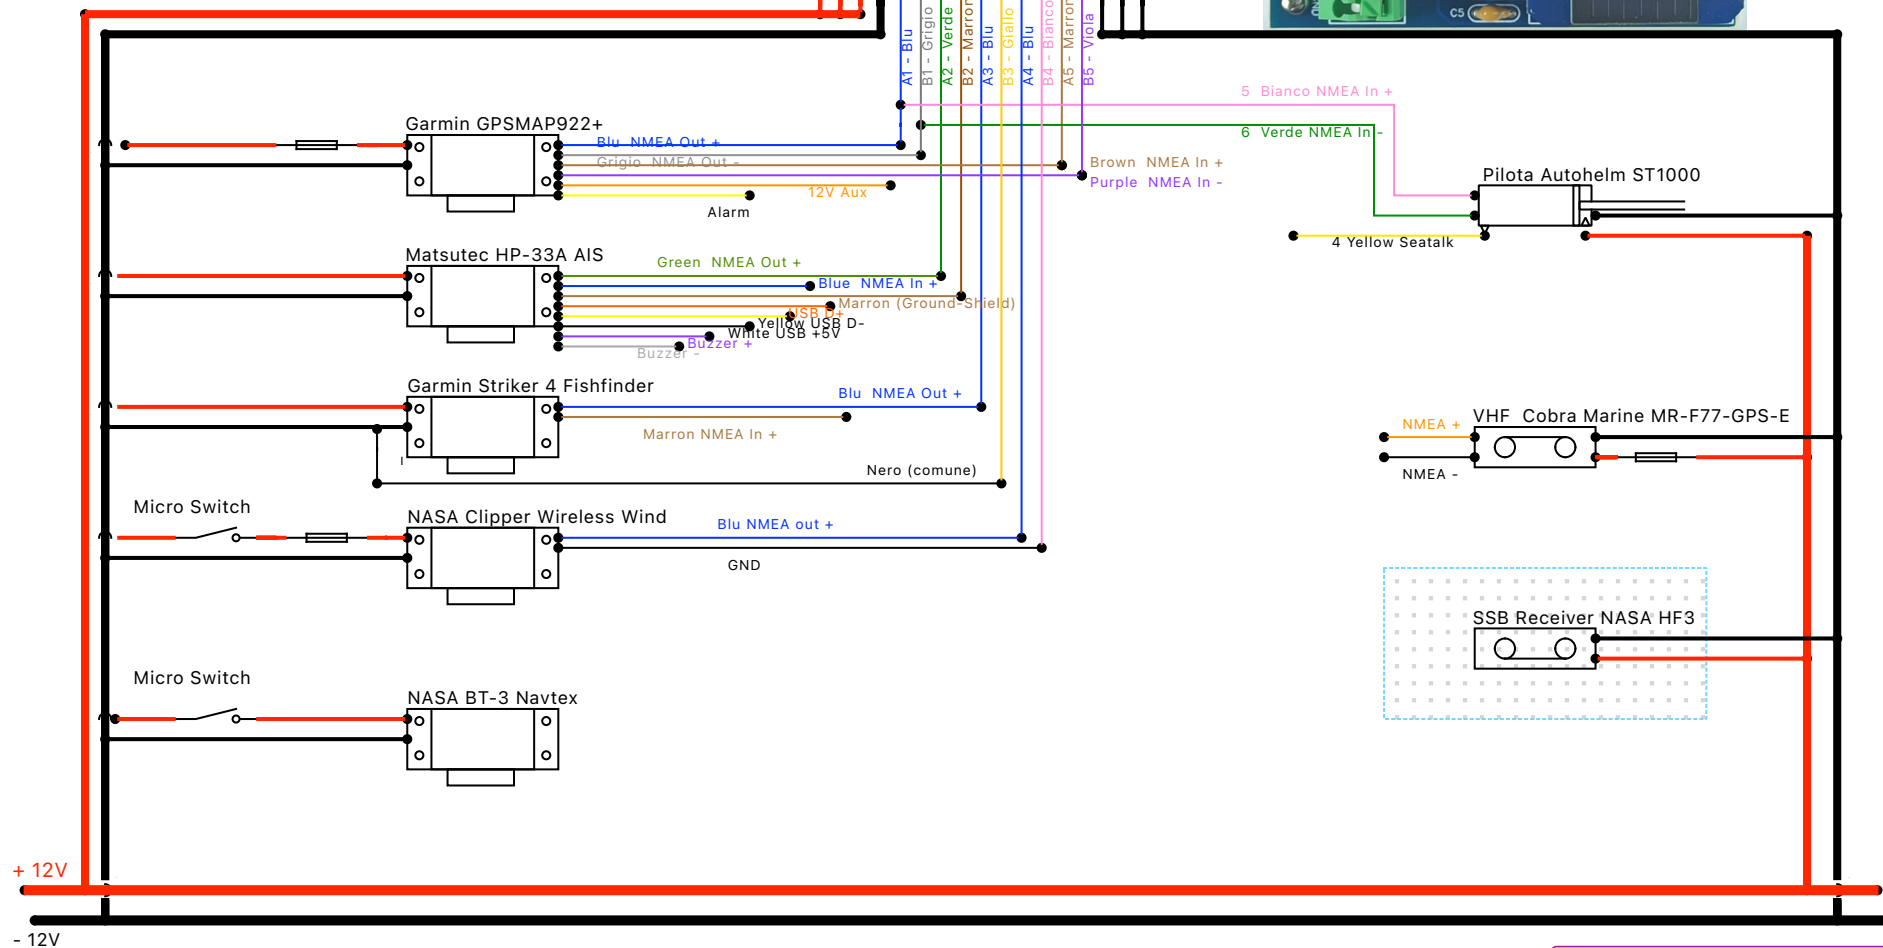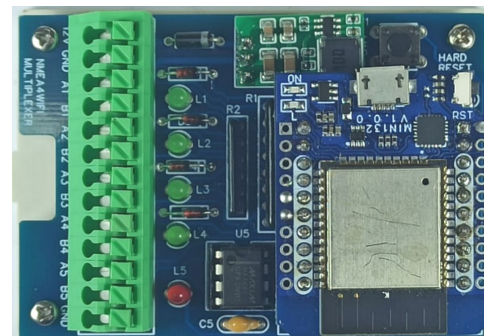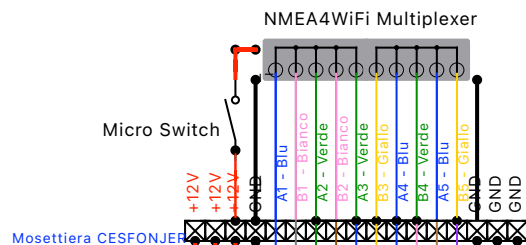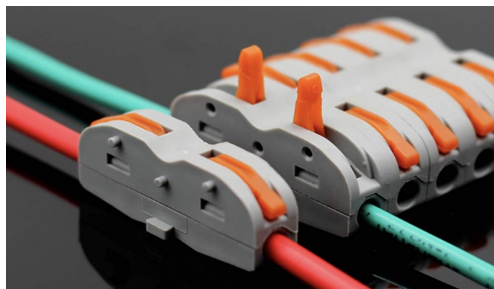

(In rosa le connessioni Bianche, altrimenti invisibili)

Autore : Valerio Minnella

Data : 11/12/22

NMEA

File : .../SchedeTecniche/Impianti/ImpiantoElettrico.get


Foglio : 6



Contaore motore




Contagiri

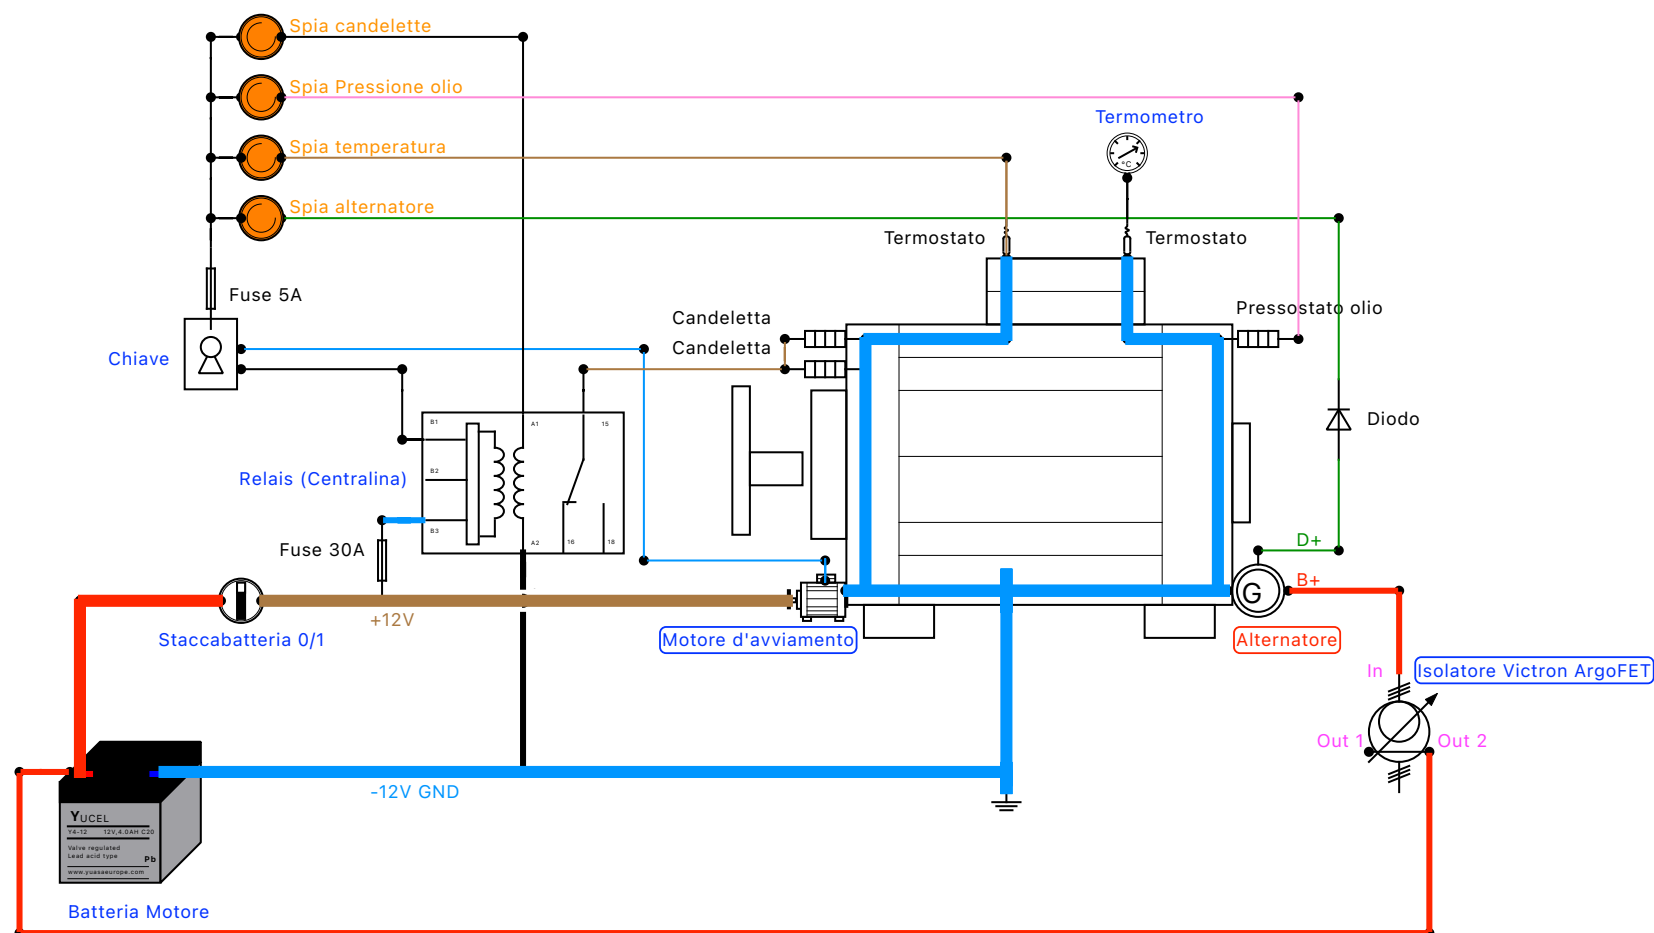

(In rosa le connessioni Bianche, altrimenti invisibili)

Autore : Valerio Minnella	Motore	File : ../SchedeTecniche/Impianti/ImpiantoElettrico.get
Data : 11/12/22		Foglio : 7

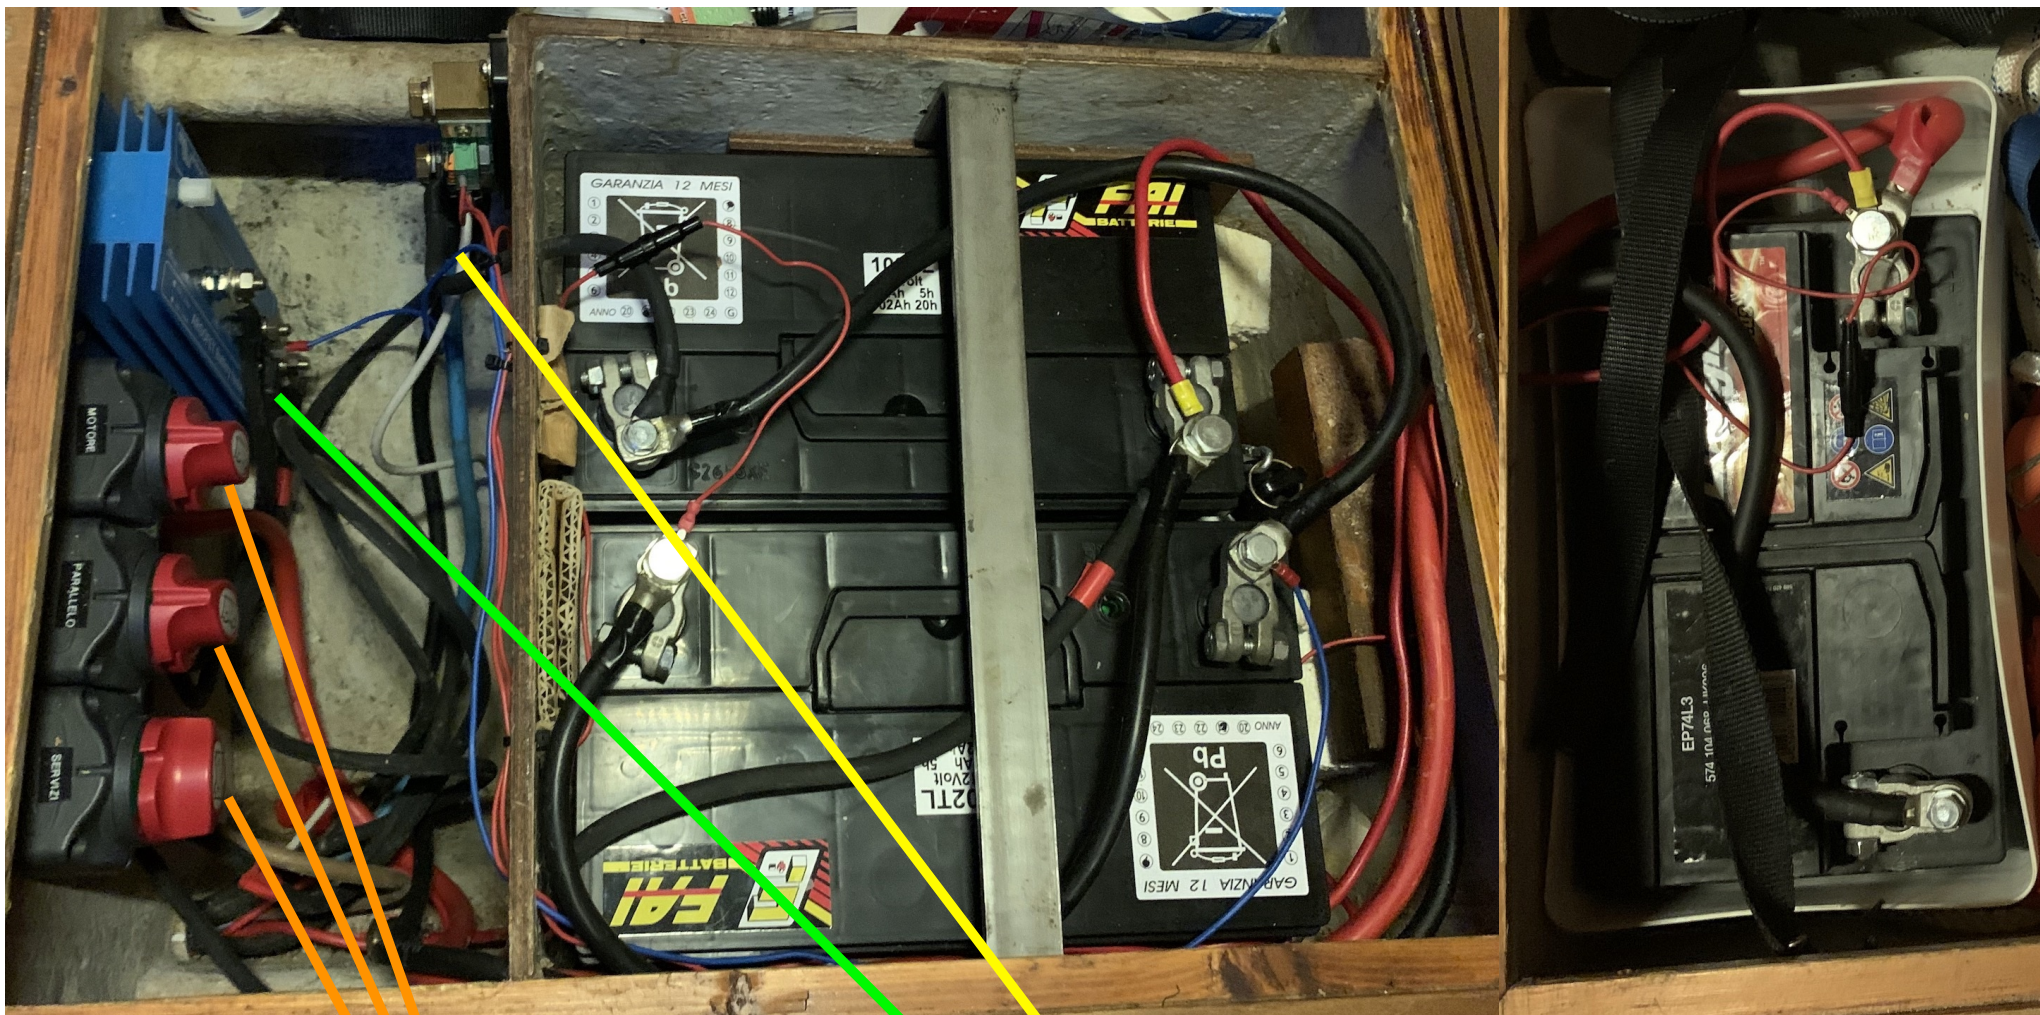

Staccabatterie Motore

Parallelo

Staccabatterie Servizi

Shunt per Battery Monitor Victron

Isolatore Argofet Victron


Autore : Valerio Minnella

Data : 11/12/22

Batterie

File : .../SchedeTecniche/Impianti/ImpiantoElettrico.get

Foglio : 8

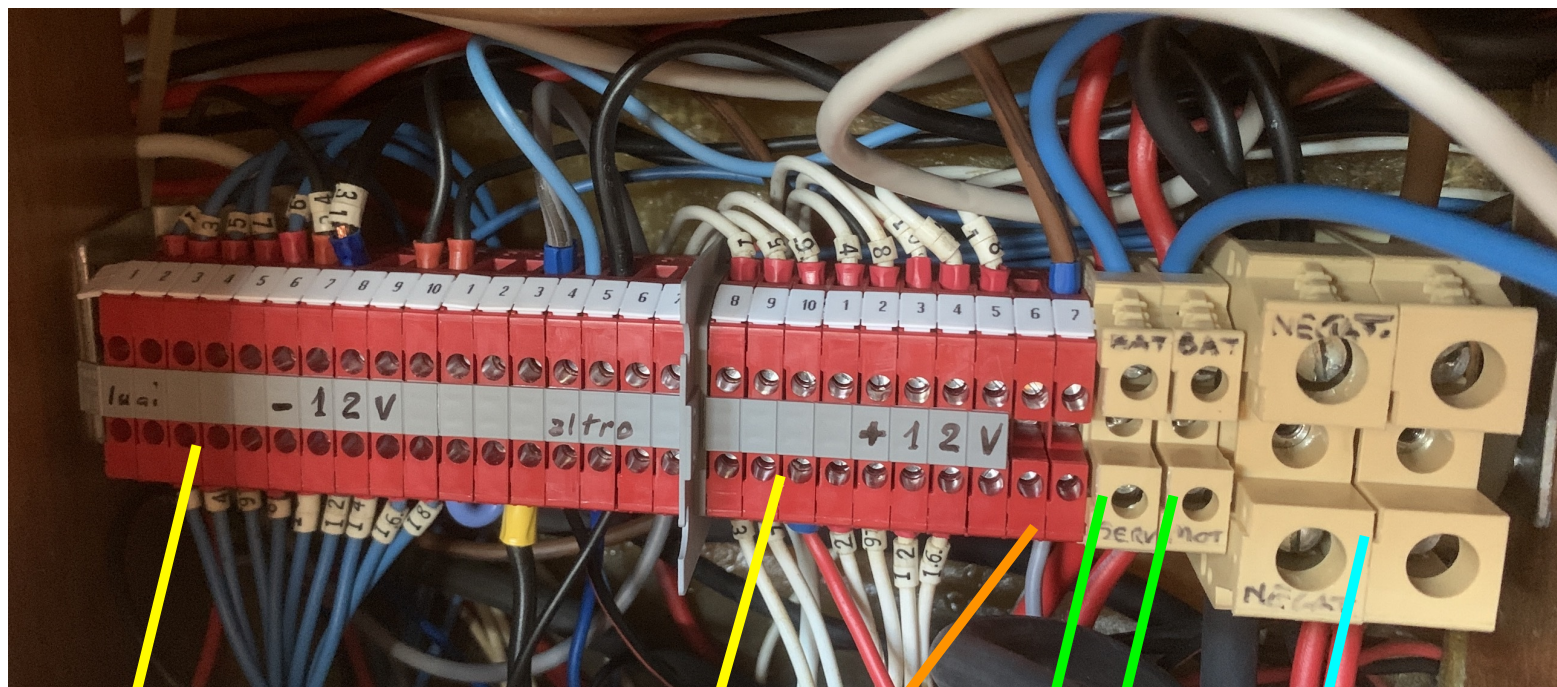

Morsetti Entrelec 010503215, 4mmq

Il blocco di destra sono tutti positivi 12V

Il blocco di sinistra sono tutti negativi comuni

I bianchi numerati da 1 a 18 sono i positivi delle luci interne

Gli azzurri numerati da 1 a 18 sono i negativi delle luci interne

Morsetti CABUR CBD 50, 50 mmq

A sx Negativo Generale Comune, (a dx libero)

N. 26 libero, N. 27 Strumenti

Morsetti CABUR CBD 10, 10 mmq

A sx al positivo batteria Servizi, a dx a quella Motore

Autore : Valerio Minnella	Morsettiere	File : ../SchedeTecniche/Impianti/ImpiantoElettrico.get
Data : 11/12/22		Foglio : 9

Autore : Valerio Minnella	Riscaldamento	File : ../SchedeTecniche/Impianti/ImpiantoElettrico.get
Data :		Foglio : 10